

Hospital water hygiene / Wasserhygiene im Krankenhaus

Bright Water · controlled treatment concept / kontrolliertes Behandlungskonzept

- A project-specific approach to Legionella risk in hospital water systems.
- Ein projektspezifischer Ansatz für Legionellenrisiken in Krankenhaus-Wassersystemen.
- Pureclean · October / Oktober 2026


Pureclean · Follow the applicable SPC, product label and local requirements. / SPC, Etikett und lokale Anforderungen beachten.

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Risk locations / Risikobereiche

Biofilm, stagnation and aerosols / Biofilm, Stagnation und Aerosole

- Showers, taps, storage and circulation can require targeted assessment.
- Duschen, Armaturen, Speicher und Zirkulation erfordern eine gezielte Bewertung.
- Patient profile, low-use outlets and dead legs inform the control plan.
- Patientenprofil, selten genutzte Entnahmestellen und Toteleitungen bestimmen den Kontrollplan.

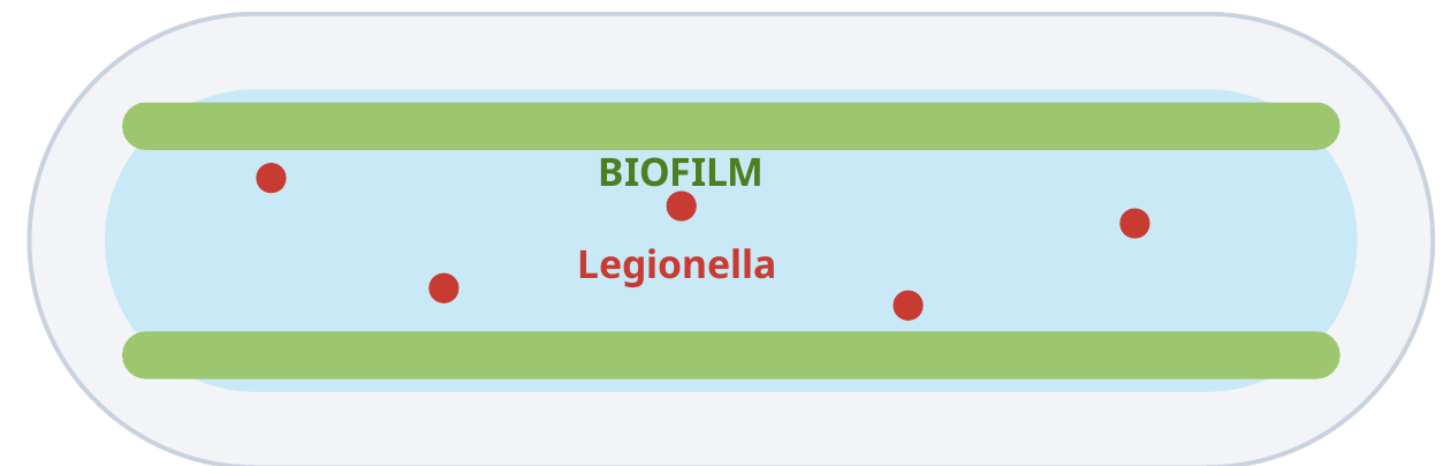


Concept/example from the supplied Envirolite material; configuration varies by project. / Konzeptbeispiel; Ausführung projektspezifisch.

Controlled treatment / Kontrollierte Behandlung

Product supply, dosing and verification / Versorgung, Dosierung und Verifizierung

- Bright Water supply or on-site generation is selected for the authorised application.
- Bright Water-Lieferung oder Vor-Ort-Erzeugung wird für die zugelassene Anwendung gewählt.
- Metered dosing, operating measurements and microbiological follow-up form the treatment concept.
- Dosierung, Betriebsmessungen und mikrobiologische Nachkontrolle bilden das Behandlungskonzept.

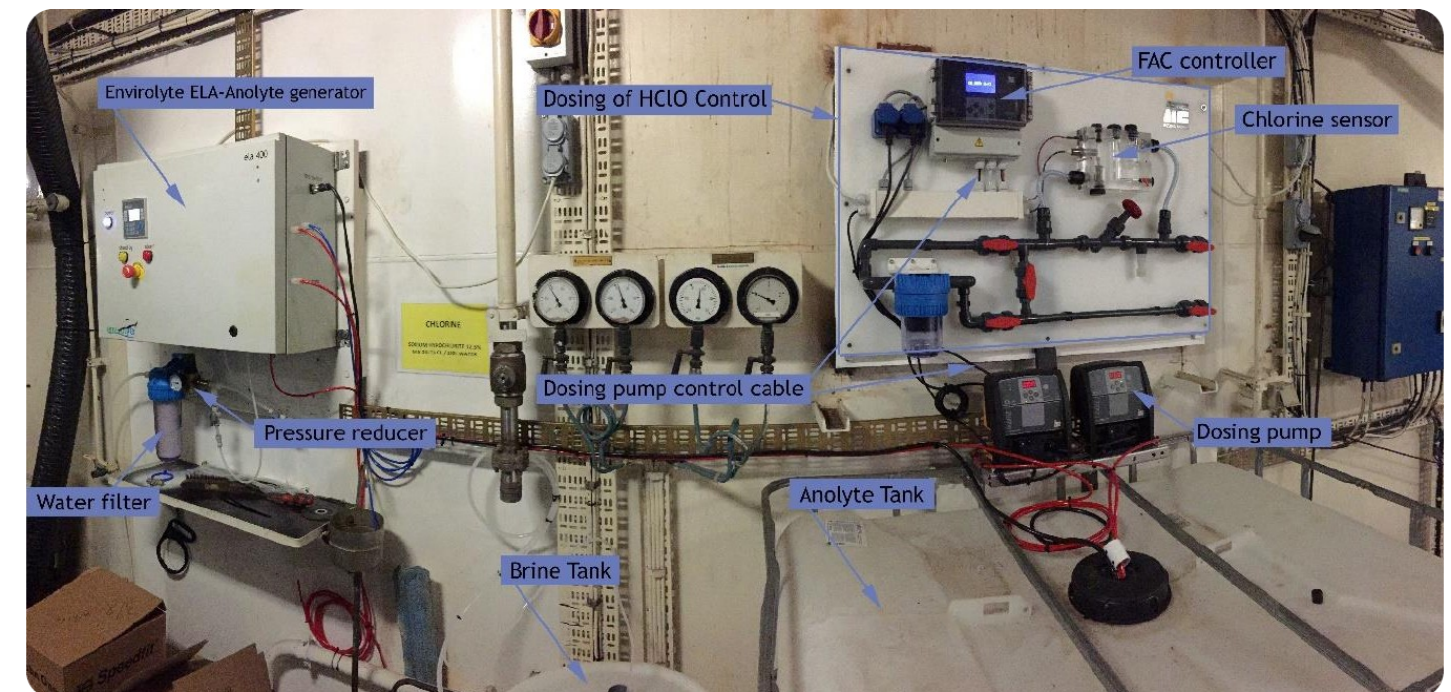

Concept/example from the supplied Envirolite material; configuration varies by project. / Konzeptbeispiel; Ausführung projektspezifisch.

Installation and operation / Installation und Betrieb

A defined water circuit / Ein festgelegter Wasserkreislauf

- Assess flow, water chemistry, circulation and sampling locations before installation.
- Vor der Installation Durchfluss, Wasserchemie, Zirkulation und Probenahmestellen bewerten.
- Control dose and relevant residual levels; plan alarms, maintenance and corrective action.
- Dosierung und relevante Restwerte kontrollieren; Alarme, Wartung und Korrekturmaßnahmen planen.

Pureclean · Follow the applicable SPC, product label and local requirements. / SPC, Etikett und lokale Anforderungen beachten.

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Authorised uses / Zugelassene Anwendungen

Use the correct product variant / Die passende Produktvariante verwenden

- PT1: non-medical hand disinfection. PT2/PT4/PT5: only the specific authorised methods and product variants.
- PT1: nicht-medizinische Händedesinfektion. PT2/PT4/PT5: nur die konkret zugelassenen Methoden und Produktvarianten.
- Cooling systems (PT11) need separate product authorisation; they are not covered by the reviewed PT1 or PT2/PT4/PT5 documents.
- Kühlsysteme (PT11) benötigen eine separate Produktzulassung; die geprüften Dokumente decken PT11 nicht ab.

Pureclean · Follow the applicable SPC, product label and local requirements. / SPC, Etikett und lokale Anforderungen beachten.

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Discuss your water system / Ihr Wassersystem besprechen

Pureclean.eu ApS

- Pureclean.eu ApS · info@pureclean.eu · +45 28 25 88 09 · pureclean.eu
- Share system data, risk locations and laboratory results for a project-specific assessment.
- Für eine projektspezifische Bewertung Anlagendaten, Risikostellen und Laborergebnisse bereitstellen.
- Follow the authorised SPC, product label and local requirements. No general performance guarantee.
- Zugelassene SPC, Produktetikett und lokale Anforderungen beachten. Keine allgemeine Wirksamkeitsgarantie.

Pureclean · Follow the applicable SPC, product label and local requirements. / SPC, Etikett und lokale Anforderungen beachten.